

Detnov 150 reeks


Buzzer op 4/8/8plus lus centrale uitzetten met jumper

1 Probleem

De klant wil de buzzer permanent uitzetten van de CAD150-4 Centrale.

2 Oplossing

Verwijder de jumper, deze bevindt zich op de pcb gemonteerd op de deur van de centrale.

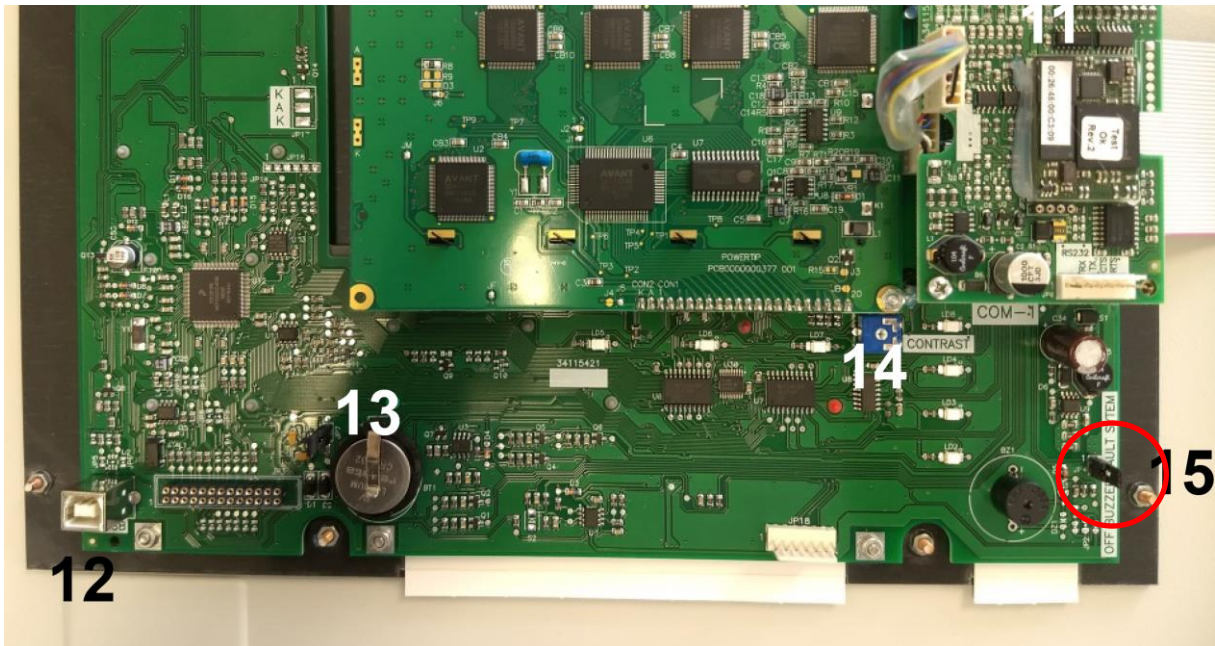

3 Opmerking

Dit is enkel mogelijk op de CAD-150-4/8/8plus centrales.