

Detnov 150 Série

Buzzer sur l'unité de contrôle de la boucle 4/8/8plus


désactivé avec un cavalier

1 Problème

Le client souhaite désactiver de manière permanente le buzzer de l'unité de contrôle CAD150-4.

2 Solution

Retirez le cavalier, qui se trouve sur le circuit imprimé monté sur la porte de l'unité de commande.

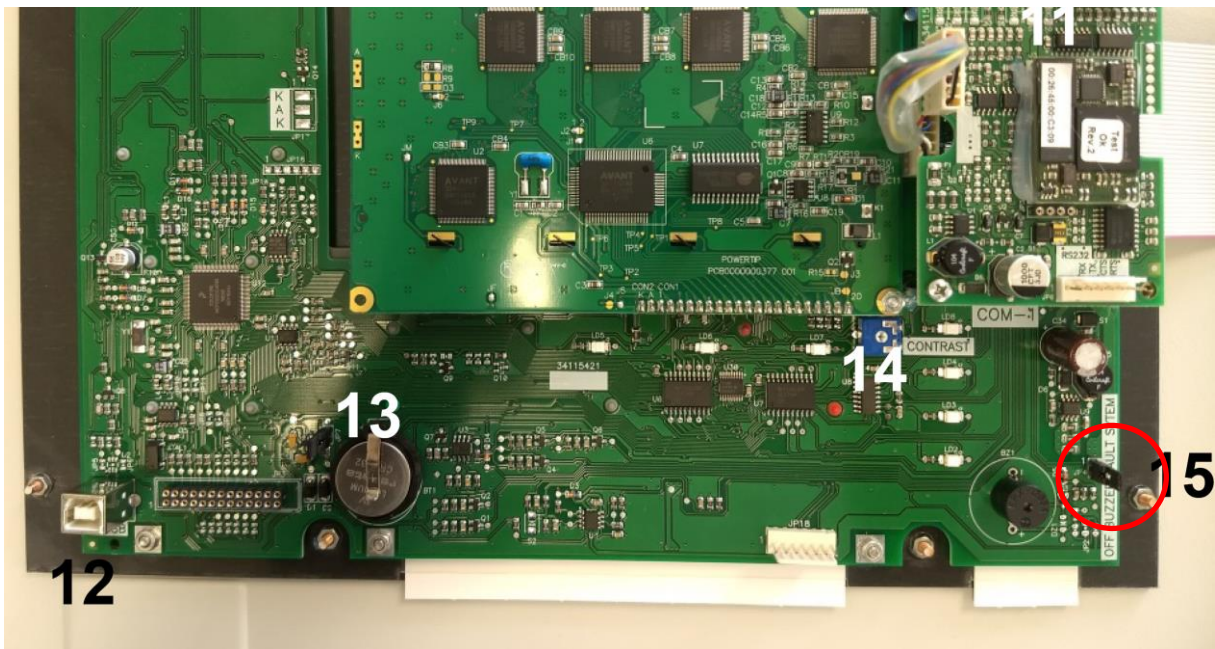

3 Remarque

Ceci n'est possible que sur les stations CAD-150-4/8plus.