

## Detnov 150 série

# Les sirènes des centrales électriques interconnectées ne se déclenchent que localement

### 1 Problème

Dans une école comportant 2 bâtiments séparés, une caserne de pompiers adressable est prévue pour chaque bâtiment.


Ces centres sont reliés les uns aux autres.

Dans les 2 bâtiments, des sirènes sont déjà installées (conventionnelles). Ils sont connectés au PCB sur le PCB.


En cas d'alarme incendie dans le bâtiment 1, les sirènes du bâtiment 2 ne se déclenchent pas et vice versa..

### 2 Solution


1. Ajoutez les 2 centrales à votre feuille d'installation (et lisez-les).

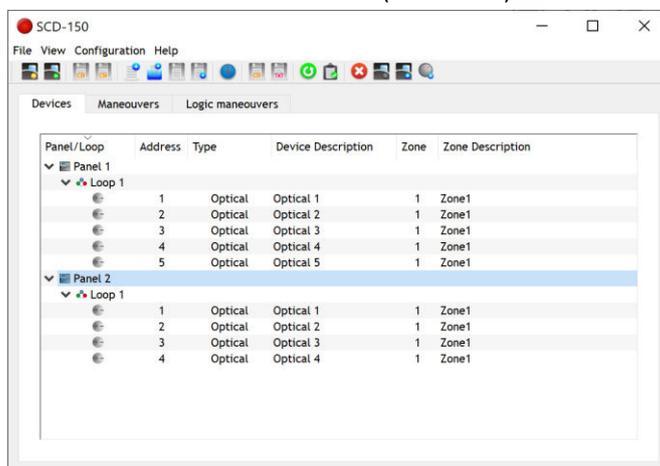

2. Faites glisser le panneau 1 vers la sortie du panneau 2 et vice versa.

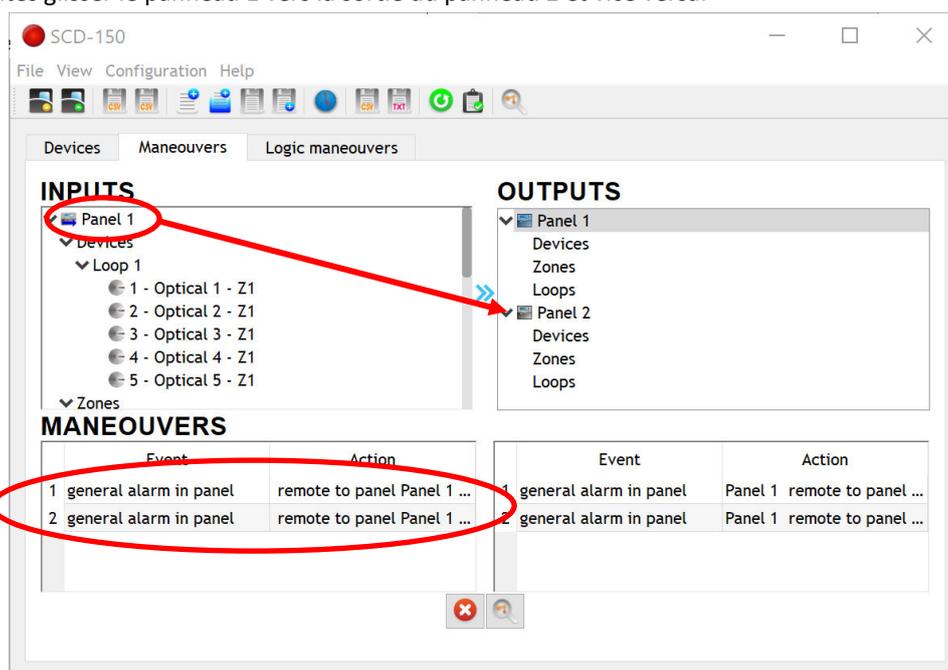

3. Double-cliquez sur la première manœuvre.
4. Sélectionnez l'action que la sirène Pcb doit activer.

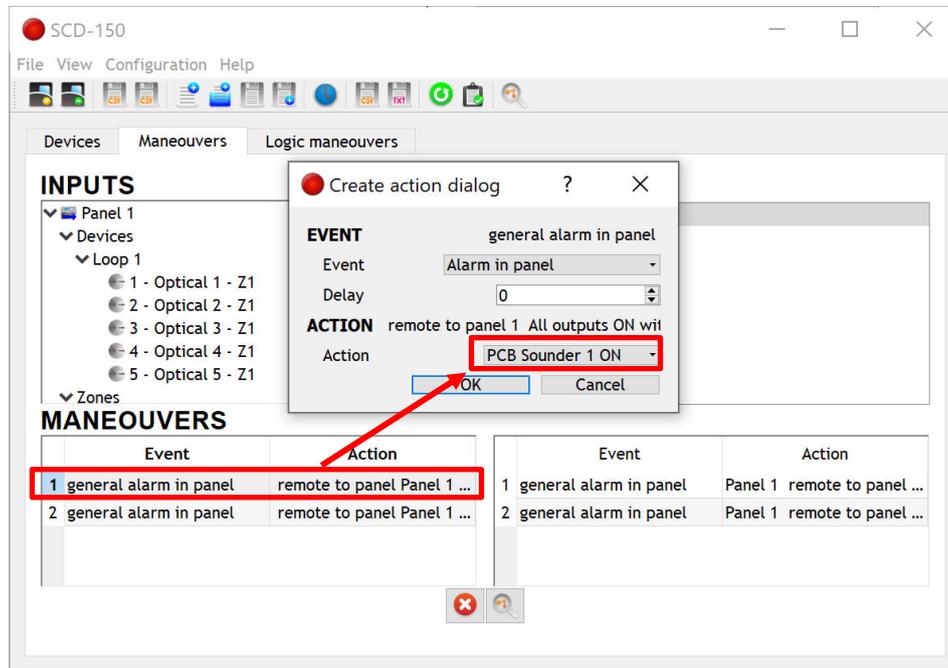

5. Maintenant, faites de même pour la deuxième manœuvre.
6. Envoyez tout vers les centrales électriques !